Kaavaja 111	Kaavanro	Tiedostonro	Tarkistusmerkintä sivulle
50	52015	1	2012-2214-A
Rakennuspaikka		Rakennuksen nimi	Rakennusluku
LUOSKYVÄENNIUS		VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT	35
AS. OY. EERIKINKUJA 1		Rakennuksen osoite	Huoneistoja
SOLTI ASTORPANTIE 8 B		POHJA	150
02980 ESPOO			
RAKENNITSILUSTRO.	OY MARVITON AS	Pvm.	
Lähde kaava Oksasto			
Vanhoinkuja 2A 3, 15100 Hämeenlinna			
Puh. 3455 425 174, Fax. 03 212 0212			
Sähköpostiosoite: info@rakennustilustro.fi			
Tarkastaja		L.V.I	2013-13

Kaikenlaisten lyöntiajoitteet Wrabo-FEX muovipuisto asennuspaksuus ja lopputyöstä lopullisesti riippuvaisia.

Muovipuiset asennetaan sahatavaraisen kehitaustaisen asennuspaksuus, siten että pulset ovat vaakatasossa.

Muovipuisen asennuksessa jokaisella- ja laskeumaraudan yläpuolella on lähellä lyöntyä/taustyöstä muovipuiset kiinnitettävänä kiinnitysruuvin ja liitinä. Muovipuisen asennuksessa on tarkan noudattelua lähtemättömän asennusohjeen.

Muovipuisen kaava- ja jäähdytysasennuksen vähimmäis liitäntä/etäisyyden asennuksen kärjestä. Muovipuiset asennetaan ankkuroiset ruuvilla.

Jokin muovipuisista ei vaatien liittyäjäjatenaa.

Kaikenlaiset varaukset laatuvaatimuksia kuukeskuvertailla.

Vinnalle töyssr ttt.

Vinnalle ja vaipokset tiivistettävä ilmarkoin vaiterisiyen ohjeiden mukaan, siten että yläpäin vuotavaingutta.

Vesi- ja viemäriyhteyden asennuksen tulee olla LVI-R1 06 mukainen ja täyttää Ympäristöministeriön Säännöstelmä-yhdyskanaan osan D1 ja C2 mukaisten vaatimusten mitoituksen ja ohjeet.

Kaikenlaisten lyöntiajoitteet Wrabo-FEX muovipuisto asennuspaksuus ja lopputyöstä lopullisesti riippuvaisia.

Muovipuiset asennetaan sahatavaraisen kehitaustaisen asennuspaksuus, siten että pulset ovat vaakatasossa.

Muovipuisen asennuksessa jokaisella- ja laskeumaraudan yläpuolella on lähellä lyöntyä/taustyöstä muovipuiset kiinnitettävänä kiinnitysruuvin ja liitinä. Muovipuisen asennuksessa on tarkan noudattelua lähtemättömän asennusohjeen.

Muovipuisen kaava- ja jäähdytysasennuksen vähimmäis liitäntä/etäisyyden asennuksen kärjestä. Muovipuiset asennetaan ankkuroiset ruuvilla.

Jokin muovipuisista ei vaatien liittyäjäjatenaa.

Kaikenlaiset varaukset laatuvaatimuksia kuukeskuvertailla.

Vinnalle töyssr ttt.

Vinnalle ja vaipokset tiivistettävä ilmarkoin vaiterisiyen ohjeiden mukaan, siten että yläpäin vuotavaingutta.

Vesi- ja viemäriyhteyden asennuksen tulee olla LVI-R1 06 mukainen ja täyttää Ympäristöministeriön Säännöstelmä-yhdyskanaan osan D1 ja C2 mukaisten vaatimusten mitoituksen ja ohjeet.

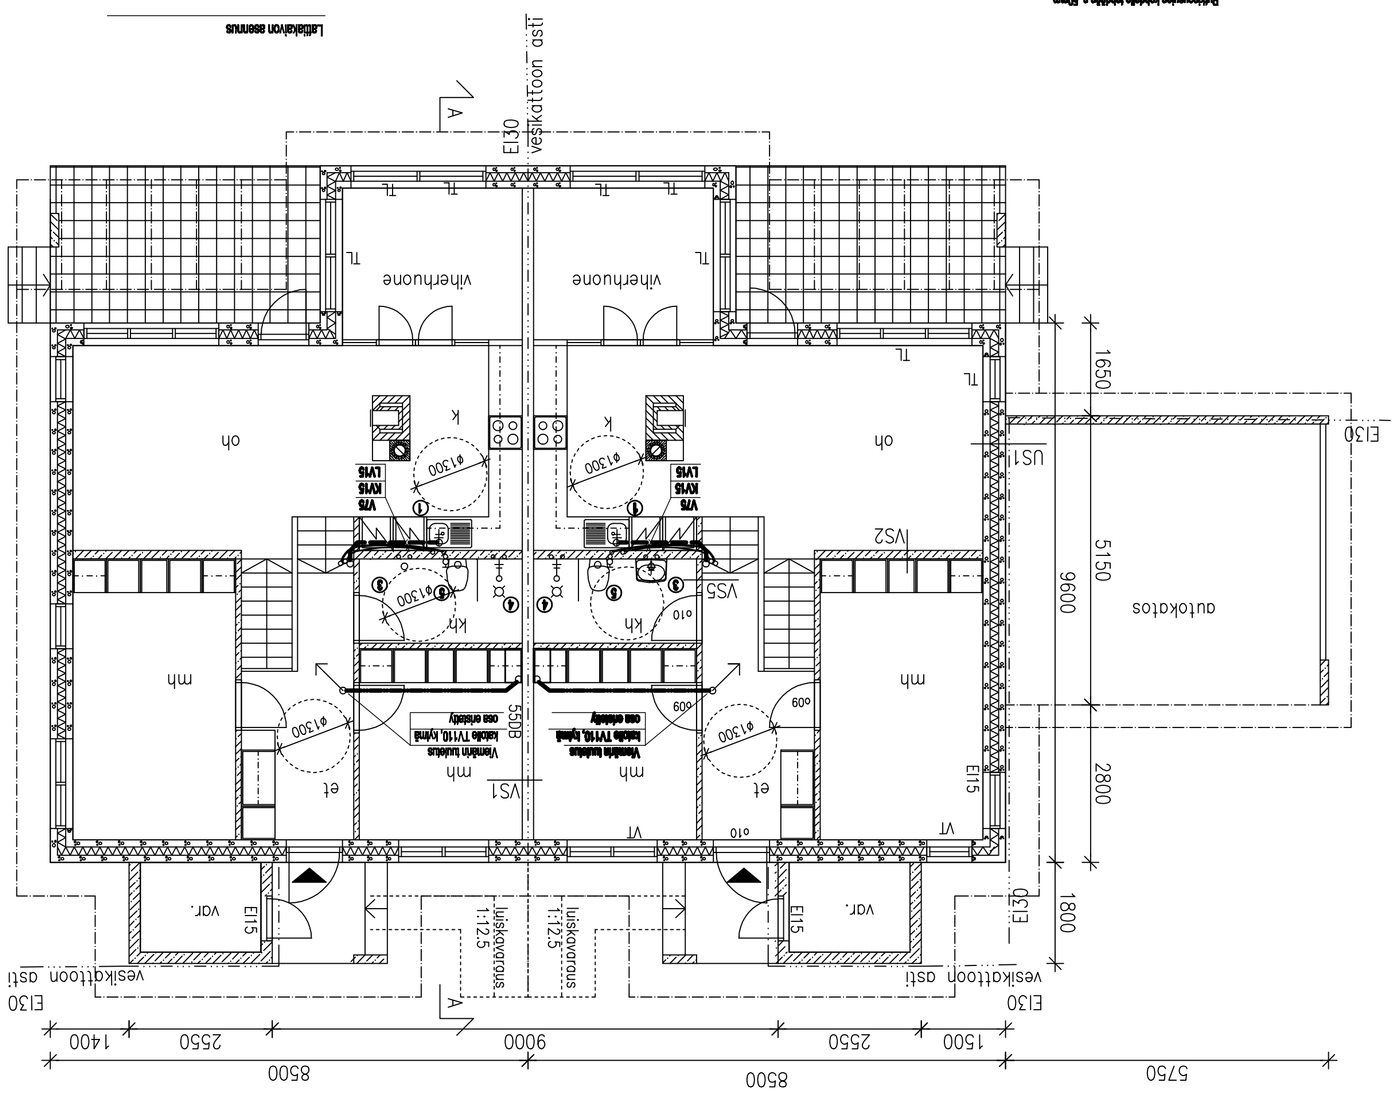

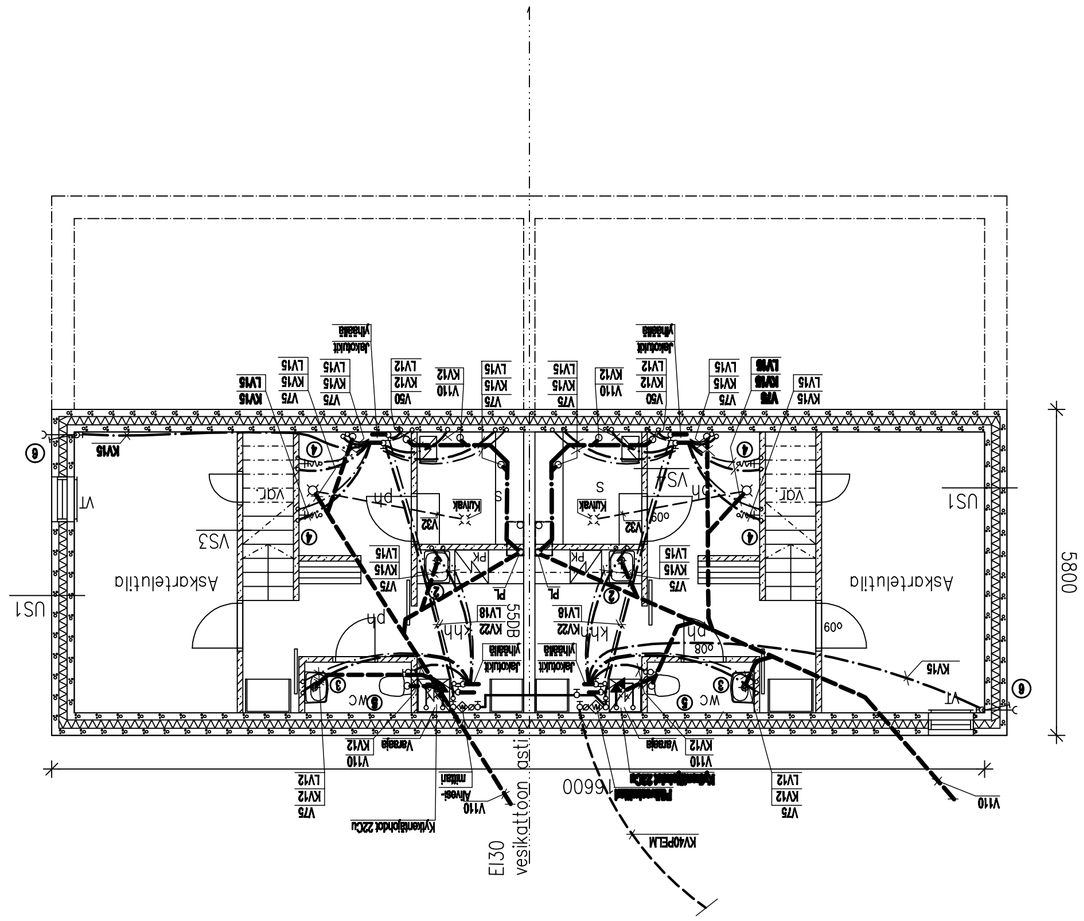
vesikattoon asti
EI30
Askartelutila
VS3
U51
VT
VGT
WC
Kerho
S
Kerho
Varasto
Varasto
Varasto