


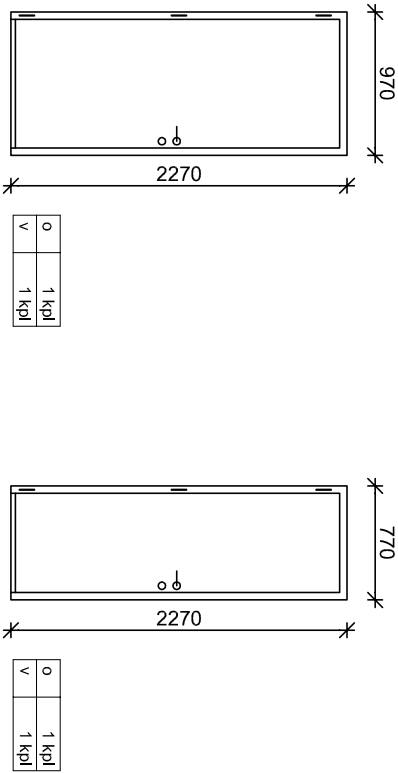

U02
ø102, ø108
2 kpl

U03 (VARASTON OVI)
KARMISYVYYS 130 mm
Palo-ovi EI15
ø103, ø109
2 kpl

PUUOVET

Ovet ovat yksilehtisiä, ulosaukevia puuovia.

Karmisyvyys on n.210 mm.

Ovissa käytetään sisimpänä ja uloimpana lasina 6mm paksua lasia tai kirkasta turvalasia.

- kiinnitykset, tiivistykset jne. valmistajan ohjeen mukaan
- sähköiset kulunvalvonnat yms. sähkösuunnitelman mukaan

U-arvo alle 1,0 W/m2K.

NOUDATETTAVAT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

RakMK F2
Yleiset laatuvaatimukset RunkoRYL 52, Ovi- ja Ikkunatyö
Toiminnalliset ominaisuudet RT41-10644
Kiinnitys ja saumaus RT41-10644
Lasitus RT41-10434, RT 38-10133 ja RT38-10316
Heloitus RT41-10644
Käyntiväilit RT41-10049

HELOITUS

helat ja lukitukset sovitaan ikkunaovi ja ikkunavalmistajan ehdotuksen
perusteella tilaajan kanssa
* saranat valmistajan vakio
* lukitus esim. Abloy Oy
* painikkeet tilaajan hankinta

OVIEN MALLI JA TYYPPI TILAAJAN VALINNAN MUKAAN

MITOITUS TARKISTETTAVA ENNEN VALMISTUKSEN ALKUA

TONNTTI 2, TALO 6 B

K.oso /Kyö	Korttel/Tila	Tontti/R:n:o	Viranomaisen arkistointitietoja varten
50	50313	2	
Rakennustoimenpite			Piirustaja/j
UUDISRAKENNUS			TYÖPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö
AS. OY ESPOON KUUSILINNA			ULKO-OVIKAAVIOT
Sotilastorpan tie 6 B			
02680 ESPOO			
SUUNNITTELU RIIHI J&H			TYÖNRO.
PERÄLÄNKUJA 3, 02880 VEIKKOALA Puh. 050-5949540 TELEFAX 09-854 1137 Email: hannele.hoatola@suunnittelurihi.fi			PIIR.NRO
Espoo 24.05.2013			Muutos
			
ARK 171			
302			
171-T-101.dwg			